



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ В ГОРОДЕ МИАССЕ, ГОРОДЕ КАРАБАШЕ, ГОРОДЕ ЧЕБАРКУЛЕ,  
ЧЕБАРКУЛЬСКОМ И УЙСКОМ РАЙОНАХ

ул. Романенко, д. 15А, г. Миасс, 456304 тел/факс 8-3513-55-20-83 E-mail: torpn @ chel.surnet.ru

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора  
(место составления акта)  
по Челябинской области в г. Миассе, г. Карабаше,  
г. Чебаркуле, Чебаркульском и Уйском районах

01 апреля 2016 года  
(дата составления акта)  
16 часов 00 минут  
(время составления акта)

### Акт проверки

органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя  
№ 45

По адресу: 456140, г. Карабаш, ул. Кузнецова, д. 6  
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеются),  
по Челябинской области в г. Миассе, г. Карабаше, г. Чебаркуле, Чебаркульском и Уйском районах  
должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля,  
районах В.Н. Береснева от 03 марта 2016 года за № 40  
издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:

Муниципального специального (коррекционного) казённого образовательного учреждения  
(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)  
для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная  
(коррекционная) общеобразовательная школа – интернат VIII вида»

Дата и время проведения: с 07.03.2016 года 09 часов 00 минут до 01.04.2016 года 16 часов 00 минут

Продолжительность: \_\_\_\_\_  
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений  
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 97 рабочих часа, 19 рабочих дней  
(дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Челябинской области  
(наименование органа государственного контроля (надзора), или органа муниципального надзора)  
в г. Миассе, г. Карабаше, г. Чебаркуле, Чебаркульском и Уйском районах

С копией распоряжения (приказа) о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной  
проверки) директор МС(К)КОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями  
(фамилия, имя, отчество (в случае если имеется) подпись, дата и время)  
здоровья «С(К)О школа – интернат VIII вида» Идрисова Альфина Рамазановна 04 марта 2016 года  
в 11 часов 00 мин

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: ведущий специалист – эксперт Макаревич Владимир Петрович,  
(фамилия, имя, отчества (в случае, если имеется) должность должностного лица (должностных лиц),  
врач по общей гигиене Садовченко В. Н., помощник санитарного врача Введенская Н. А.,  
проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилия, имя, отчество  
фельдшер – лаборант Медведева Ф. Г., филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
(в случае, если имеется), должности экспертов и / или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства  
Челябинской области в г. Миассе, г. Карабаше, г. Чебаркуле, Чебаркульском и Уйском районах»,  
об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)  
Аттестат аккредитации ИЛЦ № ГСЭН.RU. ЦОА/ТОА.070.13 от 13.07.2011 года зарегистрирован в  
Едином реестре за № РОСС. RU.0001.512539 от 13.07.2011 года действителен до 13.07.2016 года.

При проведении проверки присутствовали: директор школы – интернат Идрисова Альфина  
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя,  
Рамазановна, бухгалтер Мохирева Елена Станиславовна, кладовщик Рожкова Лилия Викторовна  
иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица,

---

уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации

---

(в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований установленных муниципальными правовыми актами (с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения):

Расписание уроков составлено без учета дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов:

- 1 класс – во вторник предметы, имеющие наивысшие баллы по шкале трудности поставлены в расписание занятий первым уроком (математика);

- 4 класс – в пятницу предметы, имеющие наивысшие баллы по шкале трудности поставлены в расписание занятий первым уроком (математика);

- 5 класс – наибольшая недельная образовательная нагрузка приходится на первый день учебной недели понедельник;

- 6 класс – в среду предметы, имеющие наивысшие баллы по шкале трудности поставлены в расписание занятий первым уроком (русский язык).

Данные действия являются нарушением раздела 6 СП 4076-86 «Санитарные правила устройства, оборудования, содержания и режима специальных общеобразовательных школ-интернатов для детей, имеющих недостатки в физическом и умственном развитии».

Не проводится для снятия утомления, наступающего во время урока, большая перемена продолжительностью не менее 30 минут или 2-х перемен продолжительностью по 20 минут каждая. Данные действия являются нарушением раздела 6 СП 4076-86 «Санитарные правила устройства, оборудования, содержания и режима специальных общеобразовательных школ-интернатов для детей, имеющих недостатки в физическом и умственном развитии».

Уровень относительной влажности воздуха в учебных помещениях: Кабинет «Начальных классов 1 класс», Кабинет «Начальных классов 4 класс», Кабинет «ИЗО», Кабинет «Русского языка и литературы», и в Спальном помещении для девочек не соответствует требованию гигиеническим нормативам. Влажность составила от 23 % до 35 %, допустимая величина относительной влажности воздуха 40 % - 60 %. Данные действия являются нарушением пункта 6.4. СанПиНа 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Измерения проведены Аккредитованным Испытательным Лабораторным Центром филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в г. Миассе, г. Карабаше, г. Чебаркуле, Чебаркульском и Уйском районах», Аттестат аккредитации № ГСЭН. RU. ЦОА 070.13. от 13.07.2011 года, № РОСС. RU. 0001.513539 от 13.07.2011 года, действительны до 13.07. 2016 года, Протокол лабораторных измерений № 186 от 01.04.2016 года.

Уровень искусственной освещённости на рабочих местах учащихся и учителя не соответствует требованию раздела 4 СП 4076-86 «Санитарные правила устройства, оборудования, содержания и режима специальных общеобразовательных школ-интернатов для детей, имеющих недостатки в физическом и умственном развитии», пункта 7.2.4. СанПиНа 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и пункта 6.3. СанПиНа 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организация работы» с изменением № 1 СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07, с изменением № 2 СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10, с изменением № 3 СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10:

Кабинет «Начальных классов»:

- рабочее место учащегося № 1 составляет 237 лк, допустимый уровень освещённости должен составлять 300 - 500 лк;
- рабочее место учащегося № 2 составляет 238 лк, допустимый уровень освещённости должен составлять 300 - 500 лк;
- рабочее место учащегося № 3 составляет 240 лк, допустимый уровень освещённости должен составлять 300 - 500 лк;
- рабочее место учителя, оборудованное ПВЭМ с ВДТ, составляет 240 лк, допустимый уровень освещённости должен составлять 300 - 500 лк.

Кабинет «ИЗО»:

- рабочее место учащегося № 1 составляет 210 лк, допустимый уровень освещённости должен составлять 500 лк;
- рабочее место учащегося № 2 составляет 189 лк, допустимый уровень освещённости должен составлять 500 лк.

Измерения проведены Аккредитованным Испытательным Лабораторным Центром филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в г. Миассе, г. Карабаше, г. Чебаркуле, Чебаркульском и Уйском районах», Аттестат аккредитации № ГСЭН. RU. ЦОА 070.13. от 13.07.2011 года, № РОСС. RU. 0001.513539 от 13.07.2011 года, действительны до 13.07. 2016 года, Протокол лабораторных измерений № 187 от 01.04.2016 года.

Приготовление готовых блюд 28 марта 2016 года осуществлялось без технологических карт. В меню и меню-требование на выдачу продуктов указаны:

- «Борщ с капустой и картофелем с курицей», представлена технологическая карта «Борщ с капустой и картофелем»;
- «Макаронник с мясом», вес блюда на выходе 255 грамм, представлена технологическая карта на «Макаронны с мясом», вес блюда на выходе 145 грамм.


Данные действия являются нарушением пункта 6.11. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

Калорийность готового блюда «Борщ с капустой и картофелем», объём порции 250 гр., дата изготовления 28.03.2016 года, объём партии 65 порций не соответствует требованию технологической карты по физико-химическим показателям (коэффициент выполнения) – калорийность завышена в 2,85 раза, за счёт завышенного содержания жира в 5,3 раза, протокол лабораторного исследования (испытания) № 526 от 01.04.2016 года. Отбор проб и исследования проведены Аккредитованным Испытательным Лабораторным Центром филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Челябинской области в г. Чебаркуле и Чебаркульском, Уйском районе», Аттестат аккредитации № ГСЭН. RU. ЦОА 070.13. от 13.07.2011 года, № РОСС. RU. 0001.513539 от 13.07.2011 года. Данные действия являются нарушением пункта 6.15. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

Калорийность готового блюда «Макаронник с мясом», объём порции 225 гр., дата изготовления 28.03.2016 года, объём партии 65 порций не соответствует требованию технологической карты по физико-химическим показателям (коэффициент выполнения) – калорийность занижена на 32,6 %, за счёт заниженного содержания белков + углеводов на 6,7 гр. и за счёт заниженного содержания жира на 18,3 гр., протокол лабораторного исследования (испытания) № 527 от 01.04.2016 года. Отбор проб и исследования проведены Аккредитованным Испытательным Лабораторным Центром филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Челябинской области в г. Чебаркуле и Чебаркульском, Уйском районе», Аттестат аккредитации № ГСЭН. RU. ЦОА 070.13. от 13.07.2011 года, № РОСС. RU. 0001.513539 от 13.07.2011 года. Данные действия являются нарушением пункта 6.15. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

На складе хранится и используется для приготовления готовой пищи Мясо без упаковки, что не дает возможность определить сроки и условия хранения данного продукта, страну и предприятия производителя, дату производства Данные действия являются нарушением пункта 6.26. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

В школе – интернате не организован и не проводится производственный контроль с целью обеспечения безопасности для здоровья учащихся и с целью соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, в соответствии с пунктом 1.5. и раздела 2, СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнения санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий»; СП 1.1.2193-07 «Изменение и дополнение СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнения санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий».

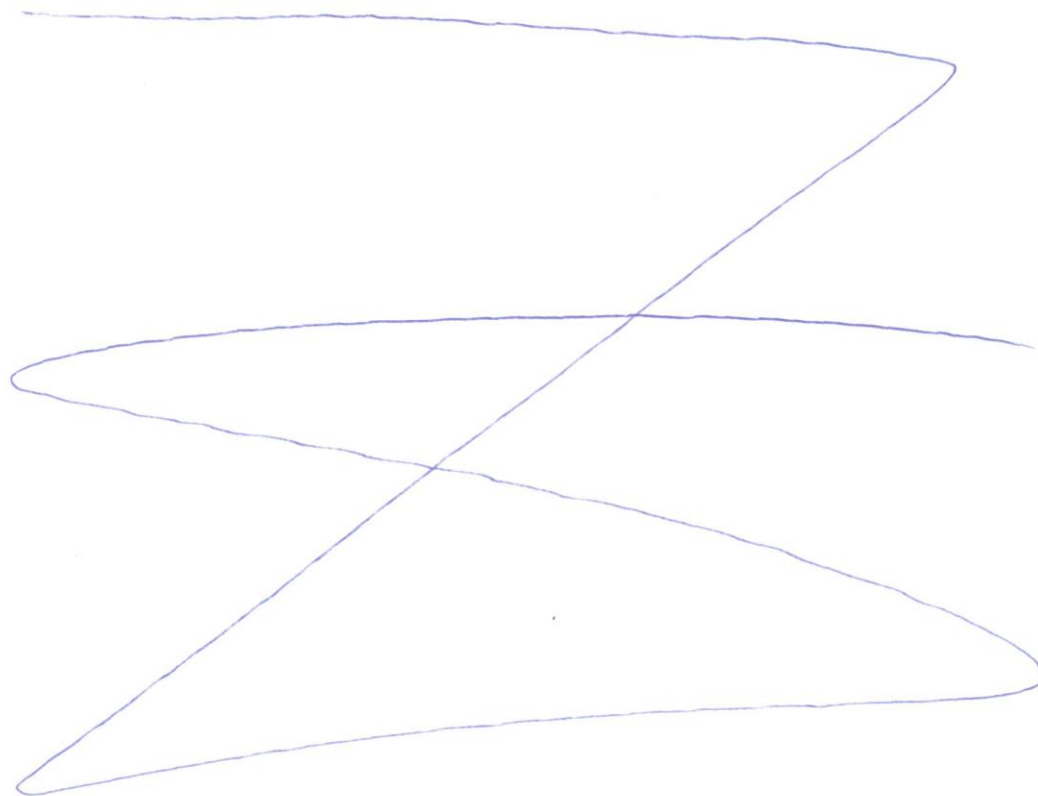

Выявлены несоответствия сведений, содержащих в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов) \_\_\_\_\_

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): \_\_\_\_\_

Нарушений не выявлено \_\_\_\_\_

Запись в Журнале учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
подпись проверяющего

✓  
подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
подпись проверяющего

\_\_\_\_\_  
подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя

Прилагаемые документы: Копия Приказа по Комитету образования Карабашского городского округа № 144-11 от 13.05.2005 года «О назначении на должность»; Копия Приказа по МС(К)КОУ «С(К)О школа – интернат VIII вида» № 59/1-01 от 27.08.2015 года «Об организации питания обучающихся»; Расписание занятий общеобразовательной школы; Копии технологических карт «Борщ с капустой и картофелем» и «Макаронник с мясом»; Меню-требование на выдачу продуктов на 28 марта 2016 года; Копия должностной инструкции заместителя директора по учебно-воспитательной работе; Копия Должностной инструкции кладовщика; Должностная инструкция повара; Протокол лабораторных измерений за № 186 и 187 от 01.04.2016 года; Протоколы лабораторных исследований (испытаний) № 526 и № 257 от 01.04.2016 года.

Подписи лиц, проводивших проверку 

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

Идрисова Альфина Рамазановна, директор  
фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя,  
МС(К)КОУ, для обучающихся, воспитанников  
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического  
с ограниченными возможностями здоровья  
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя  
«С(К)О школа – интернат VIII вида» ✓

01 апреля 2016 года

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)